


# Modbus Anleitung

## Anbindung Fronius Symo/Hybrid ins Monitoring via Modbus

1. Wechselrichter über IP Adresse anwählen



2. Einstellungen aufrufen

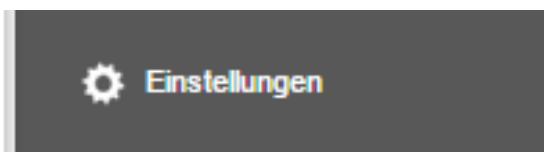

3. Netzwerk Einstellungen aufrufen

4. Statische Adresse am Wechselrichter einstellen

- PASSWÖRTER
- WECHSELRICHTER
- FRONIUS SENSOR CARDS
- FRONIUS SOLAR.WEB
- SERVICE-MELDUNGEN
- NETZWERK
- ENERGY MANAGER
- PUSH SERVICE
- MODBUS
- ZÄHLER
- EVU EDITOR

### Internet Schnittstelle

### LAN

Adresse beziehen  statisch  dynamisch

Hostname

IP-Adresse


Subnet-Mask

Gateway

DNS-Server

5. Einstellung Modbus öffnen

6. Modbus auf EIN oder TCP stellen ( je nach Softwareversion des Wechselrichters)

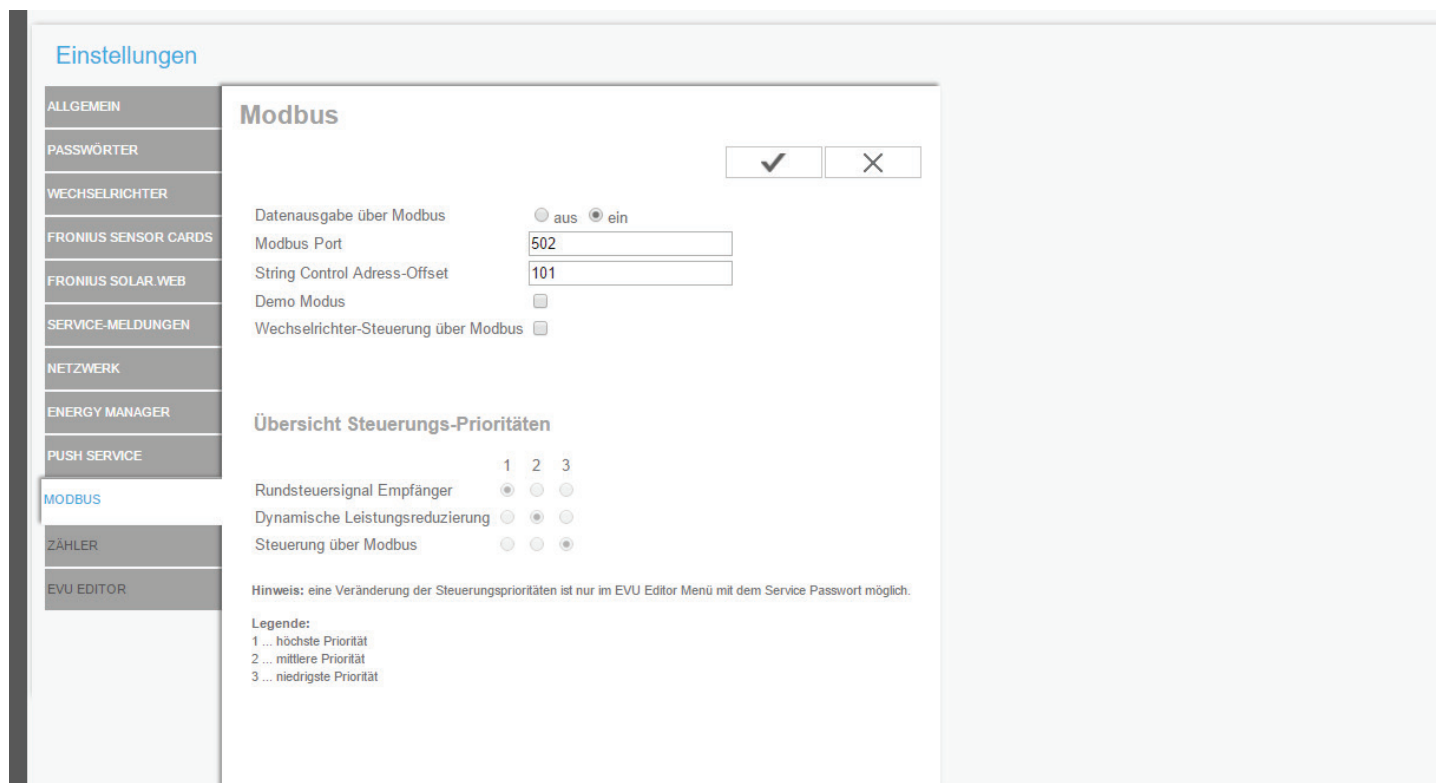

## 7. Einstellungen am Smartfox

```
KONFIGURATION  
PASSWORT=2345
```

Um in die Parametrierung zu gelangen, mittels links rechts auf das Anzeigebild Konfiguration wechseln, mit Enter Taste bestätigen und mittels auf (Wert erhöhen), ab (Wert erniedrigen) und links, rechts (Navigation) Tasten die Zahl 2345 einstellen und wieder mit Enter bestätigen. Sofort springt das Display in das Konfigurations-Menü.

```
AC-CONV.=FRONIUS  
192.168.001.180
```

Weiterschalten bis AC-Conv. Fronius auswählen und IP Adresse des Wechselrichter eingeben.

### DAfi GmbH

Niedernfritzerstraße 120  
A-5531 Eben im Pongau  
TEL +43 (0) 6458 / 20 160